


Station 3 | Leitungsschutzschalter

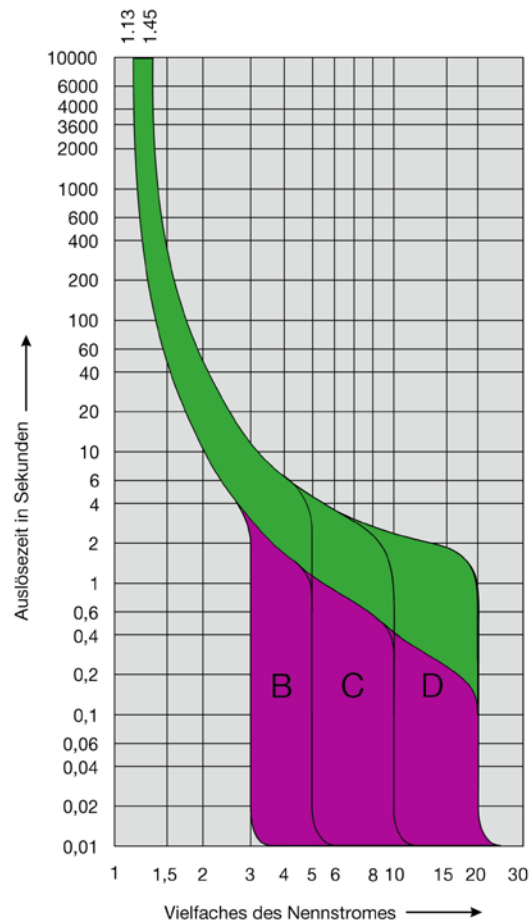

Auslöseverhalten		Thermischer Auslöser		
nach Vorschrift	Auslösecharakteristik	kleiner Prüfstrom I_1	großer Prüfstrom I_2	Auslösezeit
VDE 0641 8.92 Teil 11	B	$1,13 \times I_N$	$1,45 \times I_N$	$> 1h$ $< 1h$
	C	$1,13 \times I_N$	$1,45 \times I_N$	$> 1h$ $< 1h$
	D	$1,13 \times I_N$	$1,45 \times I_N$	$> 1h$ $< 1h$

Auslöseverhalten		Elektromagnetischer Auslöser		
nach Vorschrift	Auslösecharakteristik	kleiner Prüfstrom I_1	großer Prüfstrom I_2	Auslösezeit
VDE 0641 8.92 Teil 11	B	$3 \times I_N$	$5 \times I_N$	$> 0,1s$ $< 0,1s$
	C	$5 \times I_N$	$10 \times I_N$	$> 0,1s$ $< 0,1s$
	D	$10 \times I_N$	$20 \times I_N$	$> 0,1s$ $< 0,1s$

Auslösecharakteristik BCD